


Guía

para el manejo
seguro del gas LP




Prevención de Fugas

Revisa que los tanques y las instalaciones estén en buenas condiciones. Si el recipiente no portátil (tanque estacionario) tiene 10 años o más de fabricado, Debe contar con un dictamen vigente que evalúe los espesores del cuerpo y las cabezas, realizado por una Unidad de Verificación, misma que puede contratarse en el padrón de la Secretaría de Energía marcando al número del conmutador 5000-6000

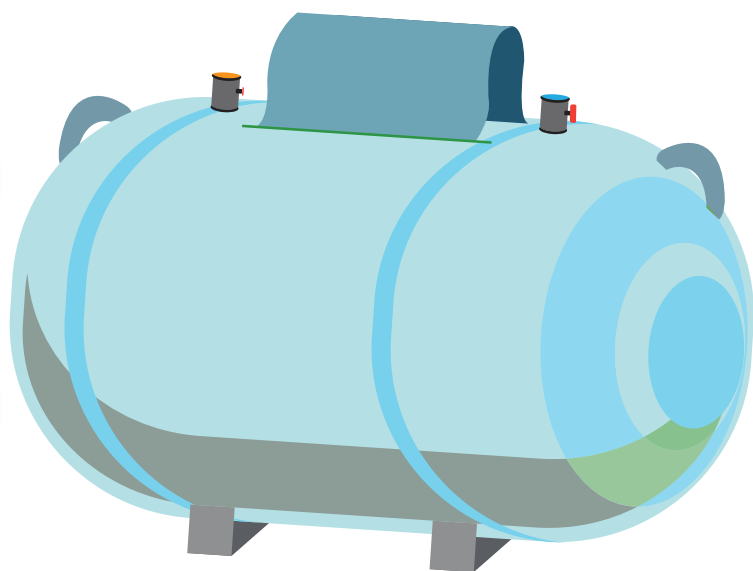

Uso de Gas LP


El Gas LP es un combustible que se utiliza en industrias, hogares, vehículos, comercio semifijo en vía pública, instalaciones educativas, dependencias, etc.

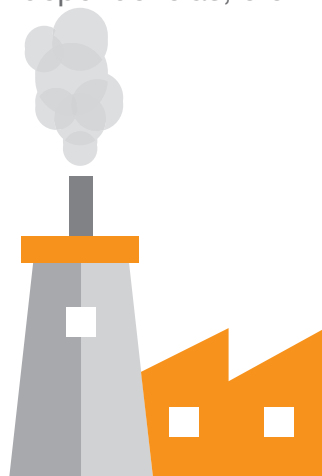

Envase

En el hogar se utilizan cilindros de diferentes capacidades y tanques estacionarios, ambos fabricados de acuerdo con normas oficiales mexicanas (NOM's).

Ninguno de estos recipientes deben estar en lugares cerrados.

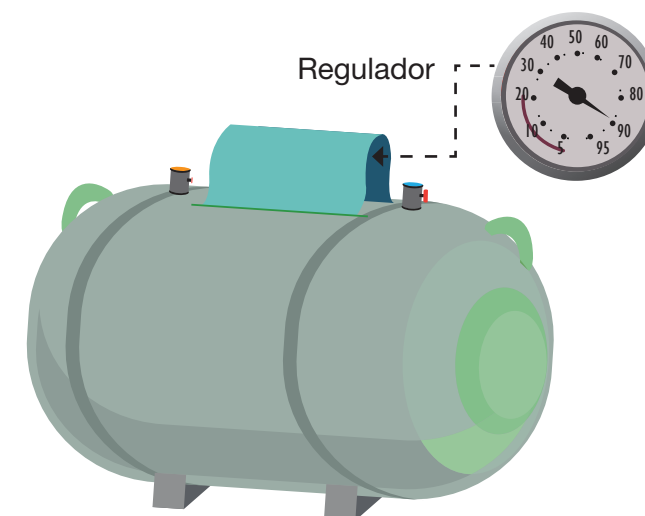


Para mayor información consulta las siguientes páginas web:

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil
<http://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx>

Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco)
http://www.profeco.gob.mx/revista/publicaciones/adelantos_04/gasnatylp_ene_04.pdf

Secretaría de Energía (Sener)
<https://www.gob.mx/sener>


Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED)
<https://www.gob.mx/cenapred>

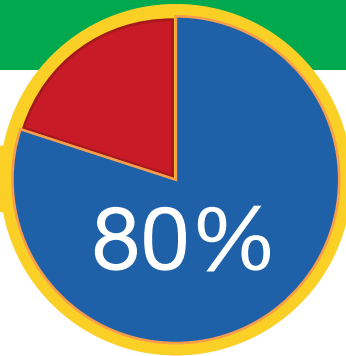

Si el tanque es estacionario, no permitas que sea llenado más del 80% de su capacidad. Reemplaza las válvulas cada cinco años.

No olvides que los tanques estacionarios y los cilindros deben estar libres de obstáculos, en lugares ventilados y a una distancia mínima de 1.50 m. de elementos como:

- Fuente de ignición.
- Aire acondicionado y ventiladores.
- Chimeneas.
- Motores eléctricos o de combustión interna.
- Anuncios luminosos.
- Calentadores de agua.
- Puertas o ventanillas de casetas de elevador.
- Interruptores, contactos eléctricos y cables energizados no entubados.



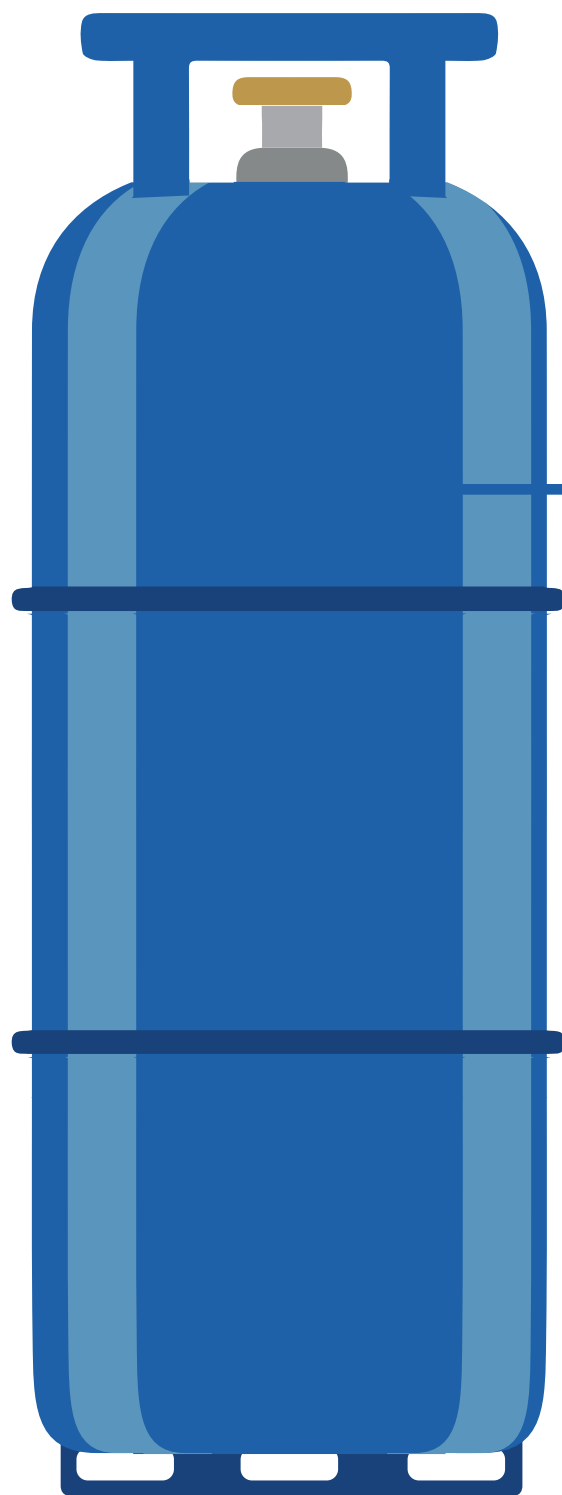


1.50 m




Los cilindros de Gas L.P., no deberán ser mayores a 10 kg. de capacidad, cuando se utilizan en el interior o exterior de carpas o stands y deberán tener una ventilación adecuada y estar bien anclados. Si los recipientes de 10 kg. no tienen garantizada la ventilación, no instalarlos.

Los aparatos de consumo emiten gases de combustión, por lo que deben estar ventilados.

Utiliza mangueras especiales para Gas L.P., no para agua, sujetarlas con abrazaderas. Recuerda que no deben estar al alcance del público para evitar que sean dañadas.



Los calentadores de agua no deben ubicarse en lugares cerrados o semicerrados

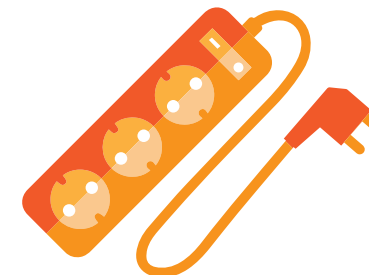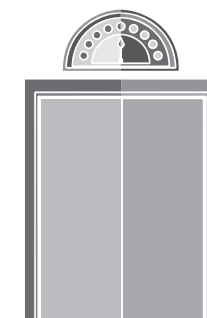

Reporta fugas de gas o incendios al 911.
Denuncia prácticas ilícitas al: 01 800 468 8722
o escribe a denunciasgaslp@profeco.gob.mx



Gas LP, características y cuidados

CARACTERÍSTICAS

Incoloro: en su estado líquido es transparente.

Inoloro: inicialmente no tiene olor, pero se le agrega una sustancia llamada etil mercaptano (olor a huevo podrido) para percibirlo y detectar fugas.

Combustión: Cuando la combustión es incompleta se produce monóxido de carbono, el cual sí es tóxico y te asfixia.

Más pesado que el aire: en caso de fuga tiende a acumularse en las partes bajas como el piso, sótanos y estacionamientos subterráneos.



DISPOSICIONES SOBRE EL MANEJO DE GAS LP

La NOM 011/1-SEDG-1999 establece que las gaseras deben asegurarse que los recipientes portátiles (cilindros) estén en buenas condiciones antes de ser llenados e inutilizar los que presenten abolladuras o grietas.



¿CÓMO SE OBTIENE?

El gas LP es un derivado del petróleo compuesto de los gases propano y butano. Para facilitar su manejo se convierte al estado líquido a través de compresión y enfriamiento, de donde toma el nombre de gas licuado de petróleo o gas LP.



INSTALACIÓN DE TANQUES Y CILINDROS

Procura que los tanques estén alejados de fuentes eléctricas o que produzcan flamas.

Si hay dos o más cilindros, la distancia mínima entre ellos deberá ser de 60 cm.; entre tanques estacionarios será de 1.5 metros.

Las tuberías de conexión deberán ser de color amarillo.





Conoce las partes de tu recipiente de GAS LP

Asegúrate que los cilindros tengan:

- Cinta plástica de seguridad
- Llave de seguridad. Para cerrarla, gírala en el sentido de las manecillas del reloj, solo así se puede mover el tanque
- Cuello protector
- Etiqueta de seguridad (opcional)
- Identificación y razón social de la empresa envasadora
- Revisa que los cilindros no estén abollados; si lo están, no los recibas

Asegúrate que los tanques estacionarios tengan:

- Válvula de seguridad
- Indicador de nivel de llenado
- Llave de paso
- Etiqueta de seguridad (opcional)

No coloques ningún objeto sobre el cilindro o tanque portátil L.P., ni sujetes mascotas u otros elementos de la estructura.


Los recipientes deberán colocarse en posición vertical.



Reporta emergencias al 911 y central de fugas de la CDMX al 5353-2515 o 5353-1098



Recomendaciones de seguridad

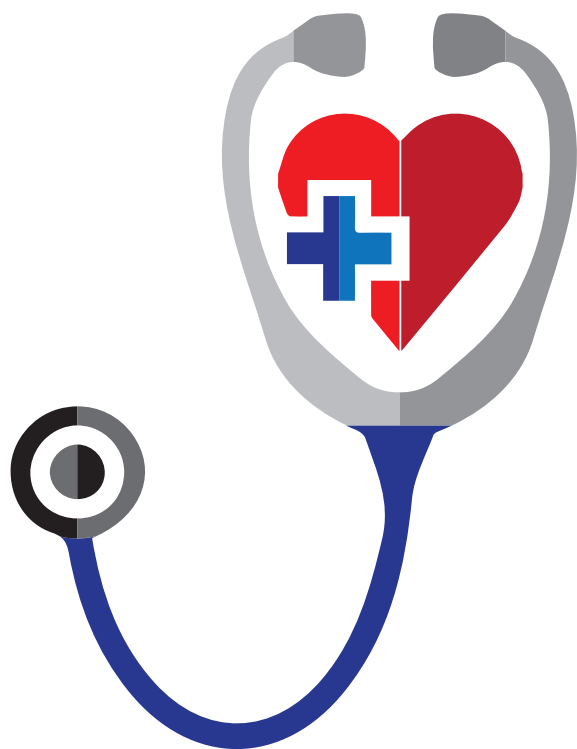


DAÑOS A LA SALUD

- Por inhalación: los efectos por respirar GAS LP son, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, tos, mareos, somnolencia, desorientación y en, casos extremos, inconsciencia, incluso la muerte.
- Si el gas entra en contacto con los ojos provoca congelamiento, hinchazón y daño ocular. Si hay contacto con la piel, puede ocasionar quemaduras frías.

RECOMENDACIONES

- En caso de inhalación, tapan vías aéreas
- Llamar al 911
- En caso de contacto, lavar con abundante agua y jabón
- En caso de entrar en contacto con los ojos, lavar con agua abundante

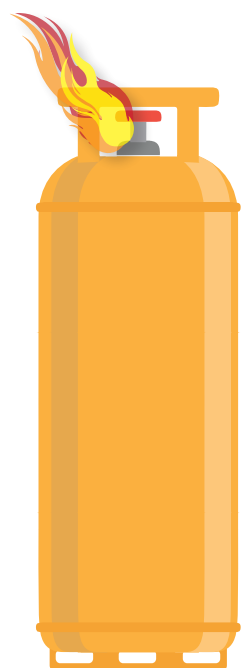

EN CASO DE INCENDIO:

- Abandona el lugar solo si las rutas de evacuación y la salida no representan mayor riesgo que el sitio donde te encuentras.
- Apagar todo circuito eléctrico o electromagnético (celulares, tabletas).
- Jamás regreses a una zona incendiada si no lo indican las autoridades, aún cuando se haya sofocado el fuego.



EN CASO DE FUGA:

- Aplica agua y jabón en las tuberías y llaves para comprobar su existencia.
- Cerrar llave de paso.
- Si las válvulas, llaves o conexiones de los tanques y cilindros están dañados, no intentes repararlas, con jabón o aditivos, llama a un especialista para que lo haga.
- No enciendas cerillos, cigarrillos o fuentes que generen chispas.
- Abre las puertas y ventanas para ventilar el lugar y no prendas o apagues la luz o cualquier aparato eléctrico y electromagnético (celular).
- Si es seguro hacerlo, cierra la llave de paso del tanque o cilindro.